SQUARE D COMPANY
MEDIUM VOLTAGE FUSE
TOTAL CLEARING TIME CURRENT DATA
5.5 KV
CAT. NO. A055F1DSR0(10E-200E)
A055F2DSR0(250E-450E)

105508

REV A 1MAR94
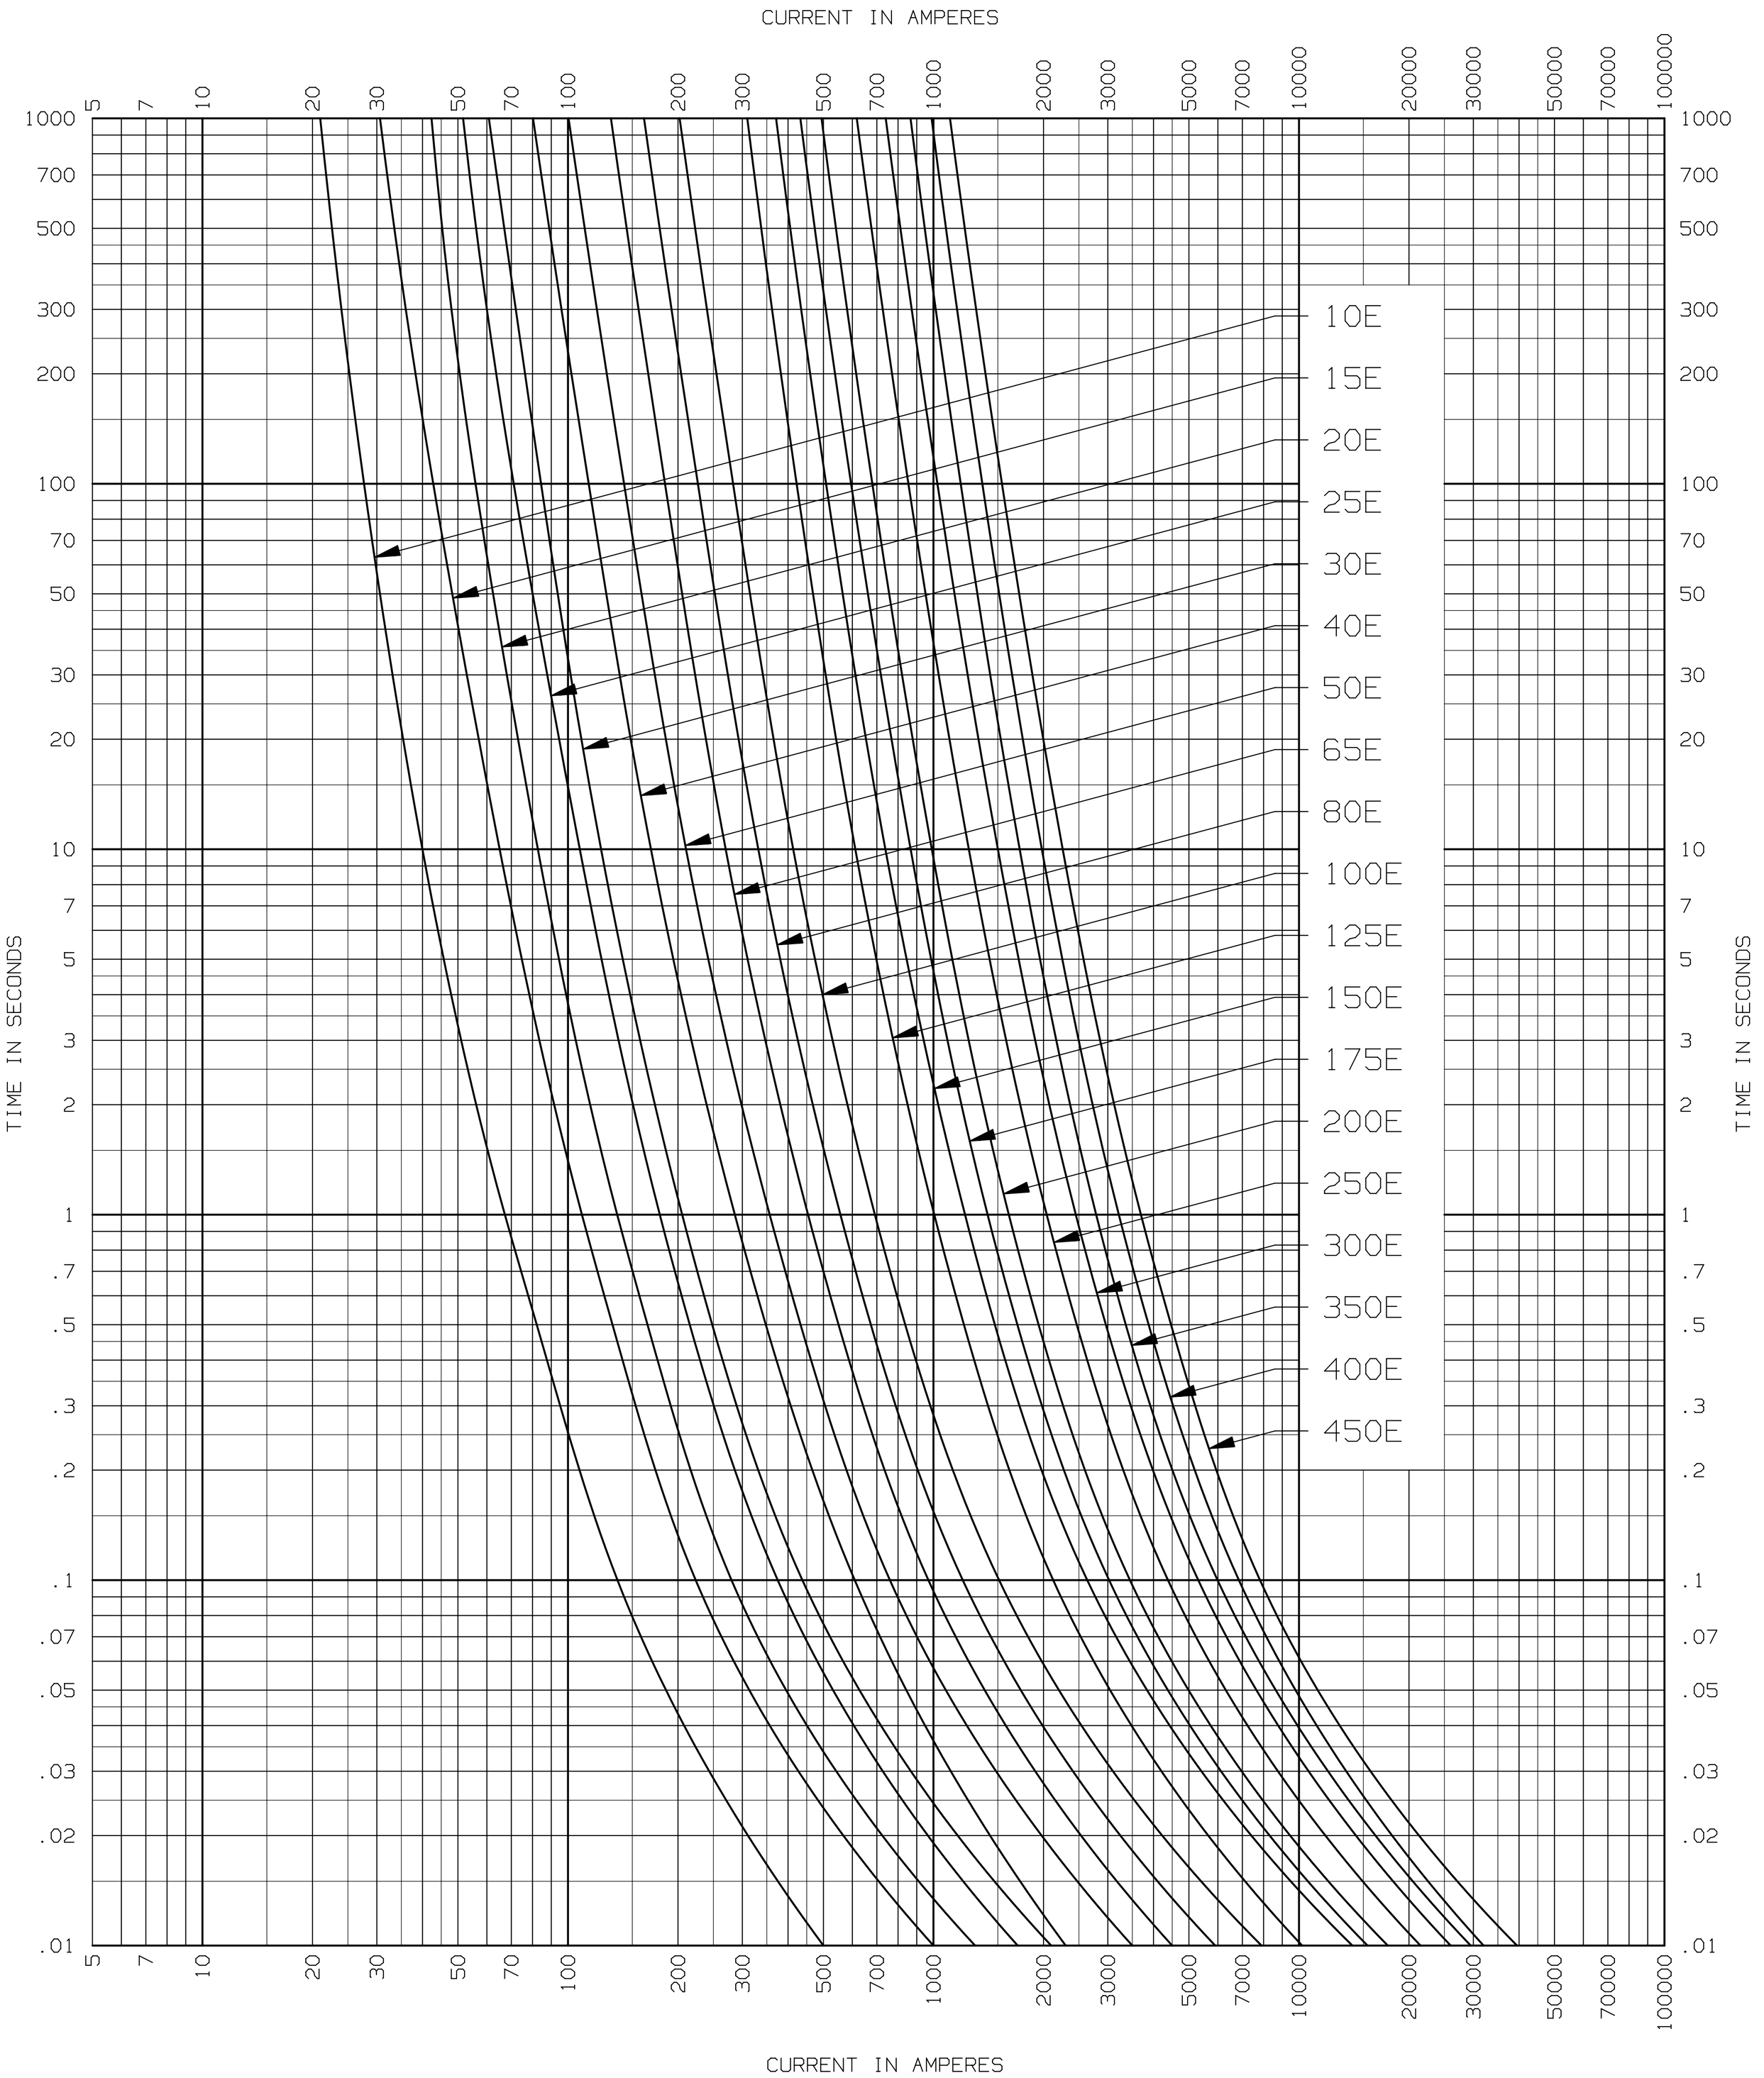
MERSEN
Newburyport, MA 01950